

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «Промсвязьдизайн», 123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 76, корп. 2, телефон/факс: (495) 947-09-69, E-mail: office@promsd.ru, ИНН 7701193561 зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России России №46 по г. Москве 12 ноября 2009 г., № 1037739272757

в лице Генерального директора Якушева В.А., действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Промсвязьдизайн», протокол № 7/2009 от 03.11.2009 г.

заявляет, что стойка стабилизаторов постоянного напряжения ССПН-7 48-24/40, технические условия ПДКЕ.430504.002 ТУ, адрес изготовителя 123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 76, корп. 2

соответствует требованиям «Правил применения оборудования электропитания средств связи», утвержденных приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638), раздел VI

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание стойки стабилизаторов постоянного напряжения ССПН-7 48-24/40

2.1. Версия программного обеспечения

Версия программного обеспечения - программное обеспечение отсутствует

2.2. Комплектность

В комплект поставки стойки стабилизаторов постоянного напряжения ССПН-7 48-24/40 входят:

- стойка стабилизаторов постоянного напряжения ССПН-7 48-24/40
- эксплуатационная документация.

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Стойка стабилизаторов постоянного напряжения ССПН-7 48-24/40 (далее - стойка ССПН-7 48-24/40) предназначена для электропитания средств связи постоянным током номинального напряжения 24 В.


2.4. Выполняемые функции

- электропитание средств связи;
- равномерное распределение тока нагрузки между параллельно работающими стабилизаторами, входящими в состав стойки ССПН-7 48-24/40;
- селективное отключение любого неисправного стабилизатора при повышении его выходного напряжения выше допустимого значения;
- защита при понижении ниже допустимого значения входного напряжения стабилизаторов;
- ограничение выходного тока стабилизаторов;
- местная и дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.5. Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: стойка ССПН-7 48-24/40 не выполняет функций систем коммутации.

2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:

Стойка ССПН-7 48-24/40 является пассивным устройством и не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.

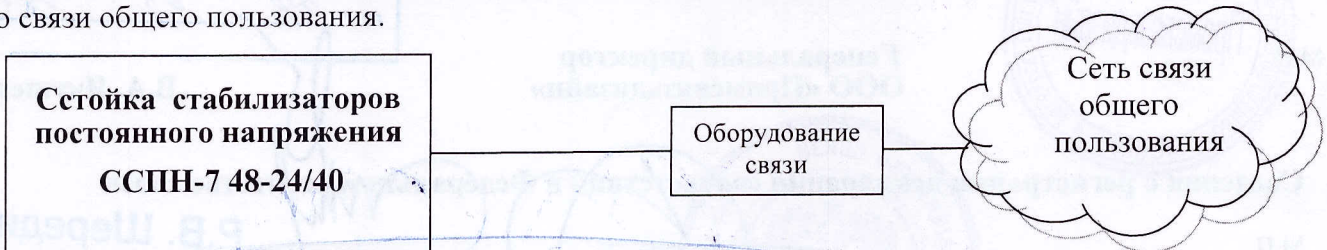

2.7. Электрические характеристики

- номинальное входное напряжение 48 В
- диапазон изменения входного напряжения 40-85 В
- номинальное выходное напряжение 24 В
- максимальный выходной ток 40 А
- максимальная выходная мощность 1,04 кВт
- тип стабилизатора, входящего в стойку ССПН-7 48-24/40 СПН 48-24/10-3

Генеральный директор
ООО «Промсвязьдизайн»

В.А. Якушев

- максимальное количество стабилизаторов в стойке ССПН-7 48-24/40 4 шт.
- установившееся отклонение выходного напряжения, не более $\pm 2,0\%$
- пульсации выходного напряжения в точках подключения средств связи, не более:
 - действующее значение гармонических составляющих в диапазоне частот до 300 Гц 50 мВ
 - от 300 Гц до 150 кГц 7 мВ
 - психометрическое значение 2 мВ

Характеристики радиоизлучения: стойка ССПН-7 48-24/40 не является радиоэлектронным средством связи.

2.8. Реализуемые интерфейсы: стойка ССПН-7 48-24/40 не имеет собственных интерфейсов.

2.9. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- устойчивость к климатическим воздействиям:
 - устройство обеспечивает заданные параметры при следующих условиях окружающей среды: температура от минус 25°C до 65°C; влажность воздуха до 80% при температуре 25°C; атмосферное давление от 400 до 800 мм рт. ст.;
 - после хранения в упакованном виде при температуре от минус 50°C до 70°C;
- устойчивость к механическим воздействиям:
 - устройство обеспечивает заданные параметры после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 19,6 м/с² (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 минут;
 - устройство обеспечивает заданные параметры после транспортирования железнодорожным, автомобильным, морским и авиационным транспортом;
- способы размещения согласно эксплуатационной документации;
- габаритные размеры (ВхШхГ), не более 132,5x483x288 мм
- масса, не более 10,5 кг

2.10. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем: в стойке ССПН-7 48-24/40 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

2.11. Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем: Приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.


3. Декларация принята на основании:

- собственных испытаний, проведенных ООО «Промсвязьдизайн», протокол № 20 от 23.09.2016;
- испытаний, проведенных Испытательным центром ООО «ЦКБ связи» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21CC16 от 19 ноября 2015, выданный Федеральной службой по аккредитации. Срок действия - бессрочный). Протокол от 14 ноября 2016 г. №063ди/ИЦ16 (Стойка стабилизаторов постоянного напряжения ССПН-7 48-24/40). Программное обеспечение - отсутствует.

4. Декларация составлена на 1 (одном) листе


5. Дата принятия декларации 30 ноября 2016 г.
Декларация действительна до 30 ноября 2026 г.

М.П.

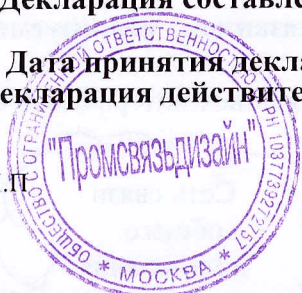

**Генеральный директор
ООО «Промсвязьдизайн»**

В.А. Якушев

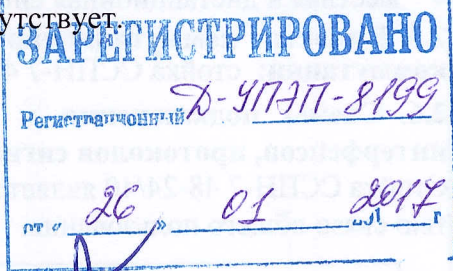

6. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

И.О. Фамилия